



Вар. 1

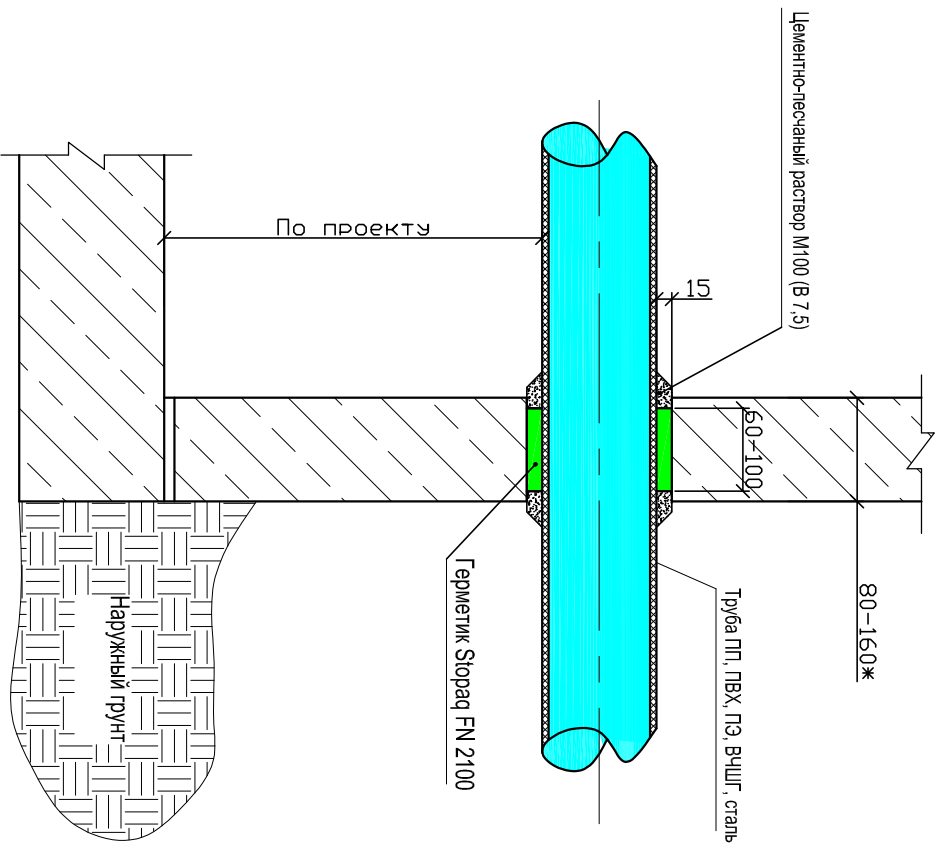

Вар. 2 **

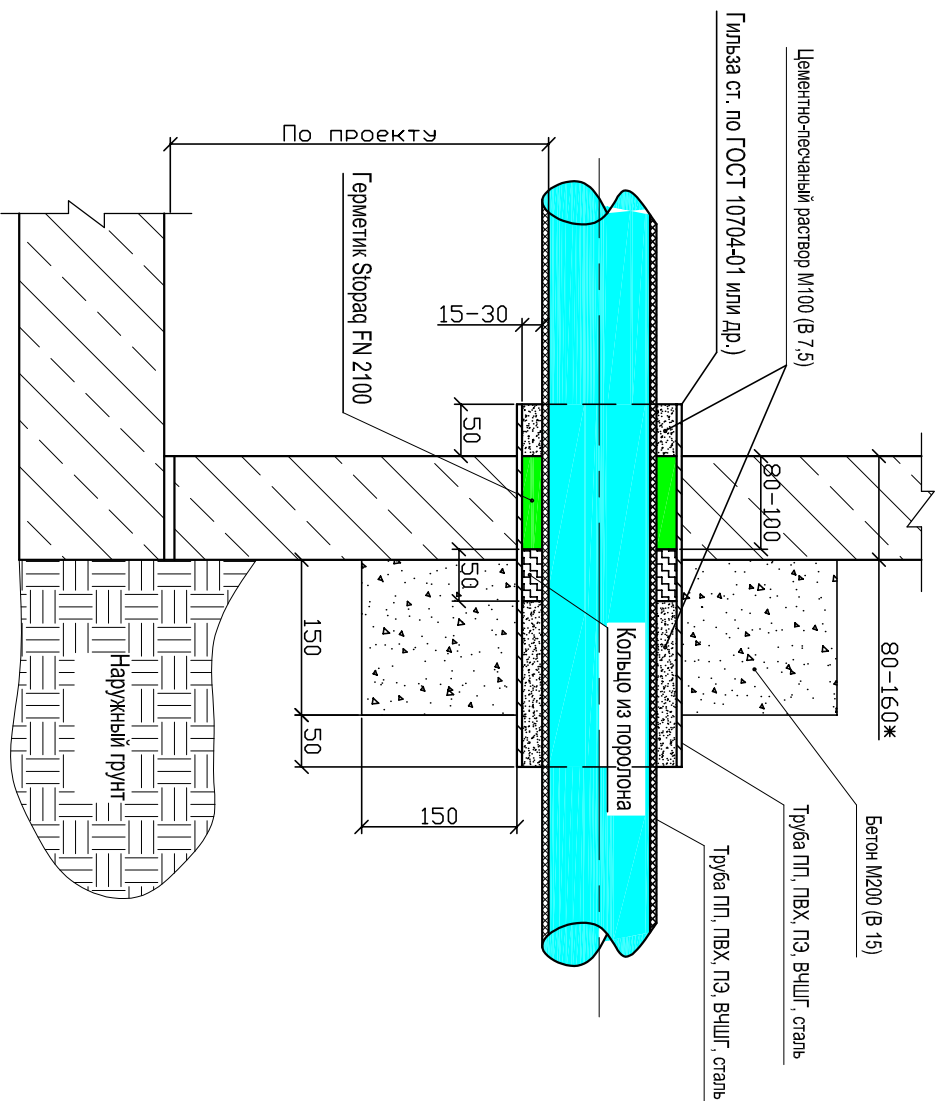

Согласовано:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

* - Толщина стенок ж. б. колодцев Ø 1000 - 2000 мм по номенклатуре Очаковского завода ЖБИ;

** - В соответствии с типовыми решениями Института Моспроект -1 по заделке труб с использованием гильз.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Г/П		Филиппов			
Гл. спец.					
Провер.					
Разраб.		Долженко			
Узлы герметизации трубопроводов в ж. б. стенах колодцев (созружений с применением герметика Stopaq FN 2100)					
Разрезы, Вар. 1, Вар. 2			Статия		
			Р	Лист	Листов
ООО "Игорь и Андерс Эдвенсэд Текнолоджи"					