


Согласовано:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

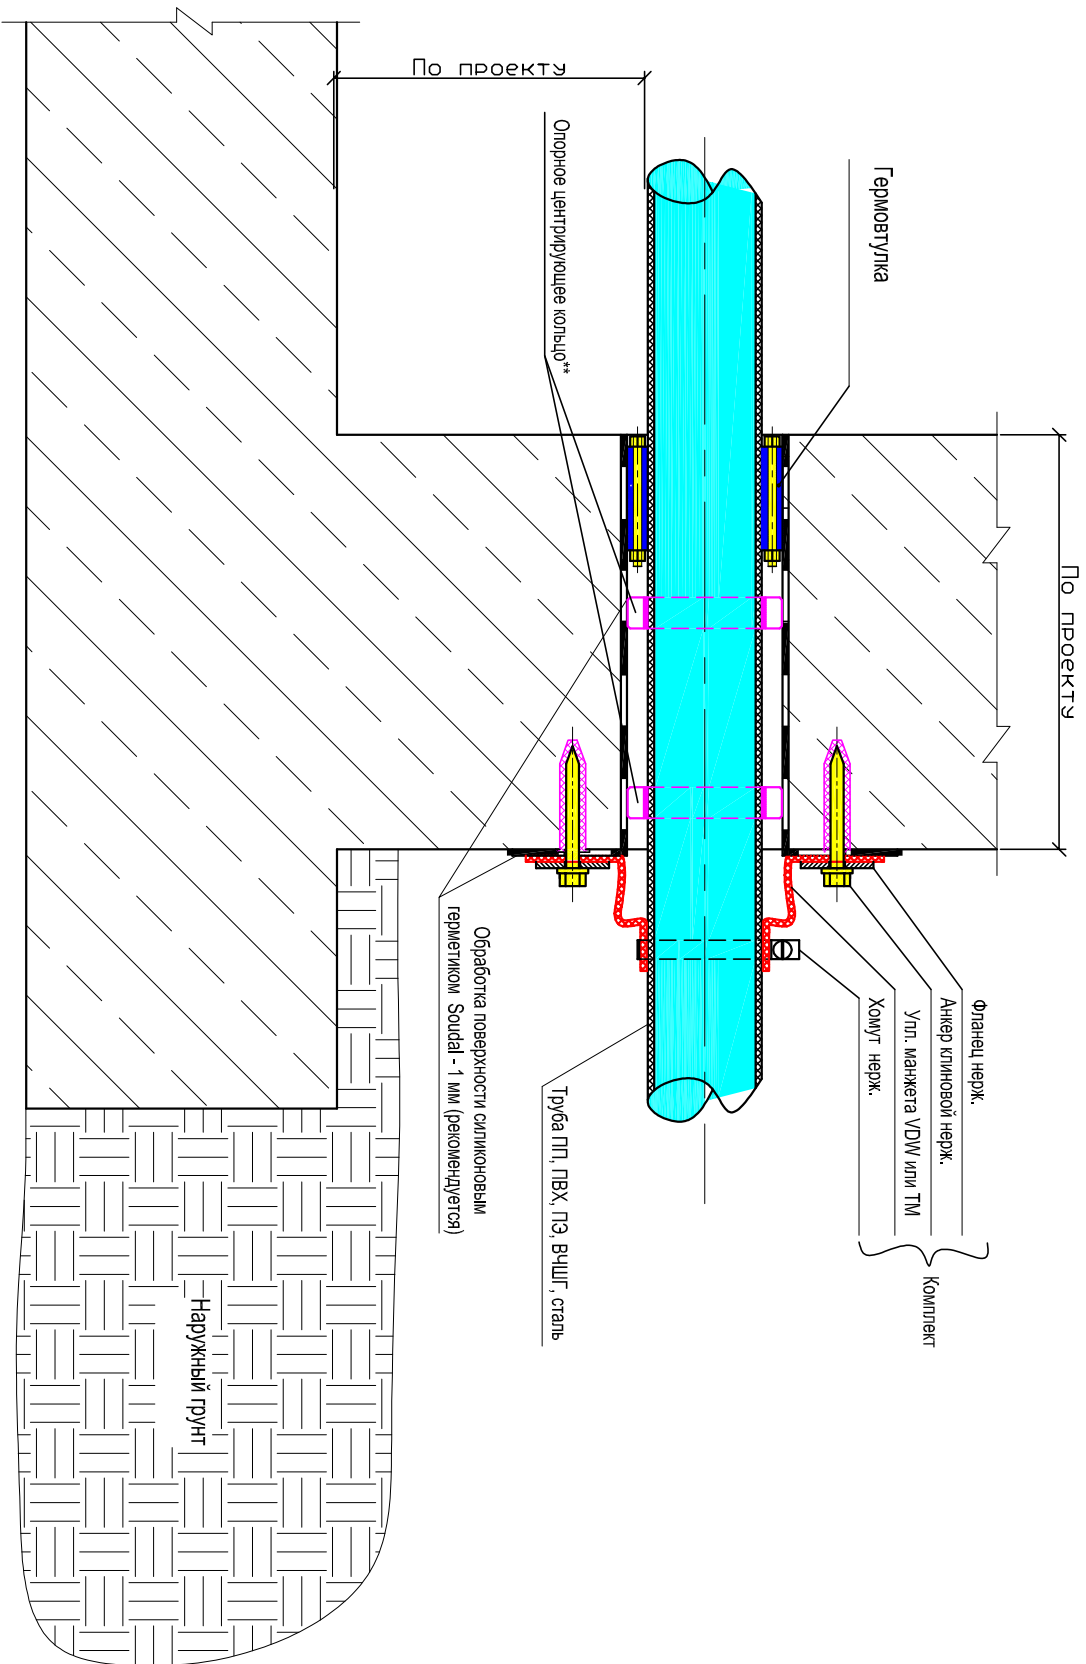

\* - Типоразмер гермовтулок подбирается в зависимости от диаметра отверстия (футляра) в стене и наружного диаметра трубопровода (по специальной программе для расчета);

\*\* - Тип ( и размер опорных центрирующих колец (ОЦК) подбирается в зависимости от наружного диаметра трубы и диаметра отверстия (футляра) в стене. С помощью ОЦК выставляются уклоны труб канализации.

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узлы герметизации трубопроводов в ж. б. стенах зданий и сооружений с применением гермовтулки	Стация	Лист	Листов
Г/П		Филиппов							
Г/П. Спец.									
Провер.		Долженко							
Разраб.									
Разрез							ООО "Игорь и Андерс Эдвансед Текнолоджи"		